

宛先: イズ本社様

ご提案金額(税抜) ¥1,064,000

ご提案金額(税込) ¥1,149,120

消費税等8%が含まれております。

(株) イズ

システムバスルーム
サザナ HSシリーズ

〒599-8236

大阪府 堺市中区

深井沢町3135

TEL 072-230-4489

FAX 072-279-4401

担当 東陶 花子

※上記見積に組立費は含まれておりません。

※2017年4月1日からの価格でお見積しています。

※「注○週」は受注生産品です。TOTOにてご注文承り後、工場出荷までの目安納期を表示しています。


※「特注品」は納期がかかります。必要に応じてご確認をお願いいたします。

※本シートは消費税等の税率を8%で計算しています(2014年4月1日以降は8%が適用されます)。


	品番	数量	単価	金額(税抜)	受後納期
001	HSV1616USX2** サザナ HSシリーズ	1	837,000	837,000	
002	CFS73 [お掃除ラク]ほっかり床単色 ベージュ	1	0	0	
003	EDJQ7 [正面7セントフラン]:ホーク・リン×ブリリアイト	1	10,000	10,000	
004	YYTAN クレストル浴槽:お掃除ラク大人浴槽(シェリー・ホワイトN)	1	120,000	120,000	
005	TKA1V お掃除ラクカウンター(ベージュ)	1	0	0	
006	SRW01 コンフォートウエーブシャワー(3モード)(メタル調)	1	10,000	10,000	
007	YHH11 横型ハンドグリップ(樹脂製)1本	1	8,000	8,000	
008	KSDM3 ダウンライト3灯(LEDランプ・昼白色)	1	57,000	57,000	
009	SBA1R スライドハンガー付インテリアバー:L=1000(メタルシリーズ)	1	22,000	22,000	
*** セット計 ***			1,064,000	1,064,000	

- ・上記内容は、現場設置条件等を考慮していませんので、実際の商品と仕様が異なる場合がございます。
- ・諸般の事情により、予告なく商品の仕様・価格を改定する場合がございますので、あらかじめご了承願います。
- ・見積合計金額には、参考組立費等の金額が含まれている場合がございますので、必ず詳細にてご確認ください。
- ・◆マークは、TOTOがおすすめする高機能・ハイデザイン商品です。
- ・★マークは、消費生活用製品安全法「長期使用製品安全点検制度」で指定された「特定保守製品」です。

HSV1616US		フラット版	コロガシ	※は、基本図からの変更単位	
名 称	仕様・寸法	色・調	特記事項	備 考	
天井パネル	LED照明適合パネル（モールド） 点光源00450（470nm、30°、27°、27°、27°）	ホワイト			
壁パネル	HQパネル	ブリーチホワイト	（パネル設置時）	Y/TAN	
正面アクセントパネル	HQパネル	ホワイトグリーン		EDJ07	
UFパネル	お掃除ラクラクはっかりん	ペーシェ		CFS73	
Fア 枠	アルミアルマイト処理	ホワイト	（付帯用材はUBSに おき取り）		
Fアパネル	新戸（スッキリドア）中継なし 面材：強化スチレン W=800（有効開口幅 671mm）H=2000	ホワイト 番付：手透明			
1 化粧	お掃除ラクラク大人浴槽 湯治びん仕様 クレイドル浴槽 ワンタッチ操作 お掃除ラクラクハンドグリップ	ジュエリーホワイト エプロン（ホワイト）	湯治びん仕様は、JIS規格に準拠 の基準を満たしています（フロー バックス、お掃除ラクラクを除く）	Y/TAN YHH11	
1 ふろふた	ラクラクふろふた 2枚組 湯治びん仕様	ホワイト	（取付は別売）	Y/TAN	
1 ふろふたフック	お掃除ラクラクフック	ホワイト		Y/TAN	
1 カウンター	お掃除ラクラクカウンター W=725	天板：ペーシェ エプロン：グリー		TKA1V	
1 洗面水栓	TLH140EJ1E スプレー水栓（シンクバス用） サーモスタットシャワー金具	天板：ペーシェ カバー：ペーシェ		TKA1V	
1 スライドバー シャワーヘッド	スライドハンガー付インテリフバー φ30 L=1000 コンフォートクレープシャワー（3モード） ホース L=1800	スライドバー：メタリック ヘッド：メタリック ホース：シルバー		SBA1R SRW01	
1 照明	LEDダウンライト 消費電力5W以下 40W相当 昼白色 VVF1 6V×2C L=2 0mmφ 3灯		（以降は別売）	KSDH3	
1 電気扇	AC100V 消費電力9/11W（50/60HZ）		（以降は別売）		
1 排水管	排水口 P-J1/2より		（以降は別売）		
1 排水口	排水口 P-J1/2より		（以降は別売）		
1 排水トラップ	AB型樹脂製 排水径50mm 排水口 VP50受口 取っ手付ヘアキャッチャー・排水口（抗菌・防カビ仕様） 浴槽逆流防止機構付				
1 排水管 排水エルボ	YUS（2000mm）1φ 排水径50 90度エルボ（OL50） 2個		（以降は別売）		
1 排水口カバー	ステンレスタイプ φ13 L=400	色調：ホワイト			
1 排水口	取付型（取付可能タイプ） 樹脂製 3灯	ペーシェ		TKA1V	
1 鏡	お掃除ラクラク鏡 好美カラー ツメ式 W298XH1200				

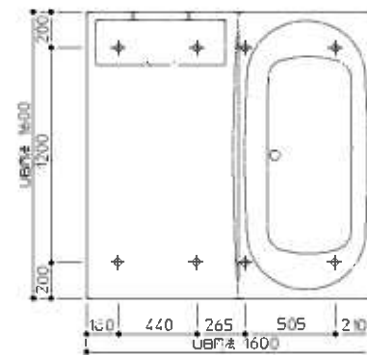

フラット版C、Dタイプ

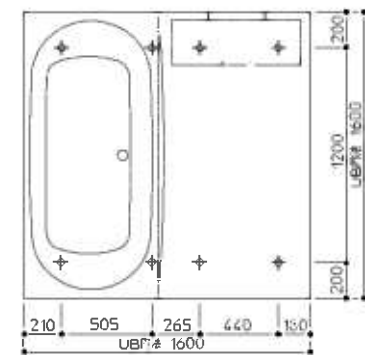



コロガシ版A、Bタイプ

取付位置図

設備配管の設置位置等につきましては、詳細図「設備配管位置図」に記載しております。





商品（図面）は、取組の事情により、予告なく改訂、仕様変更などを行う場合があります。★マークは「消費生活用製品安全法「長期使用製品安全点検制度」で指定された「特定保守製品」です。また、器具の穴加工・補強は現場加工となります。

TOTO	変更記録	備考	工点	図面	単位	発行番号	工点番号
	△					X89133	図面番号
	△						
	△						
ご提案番号：YU5FD57-02			イオシロ社様		年月日	17.11.17	A-0101
			HSV1616US 仕様書				

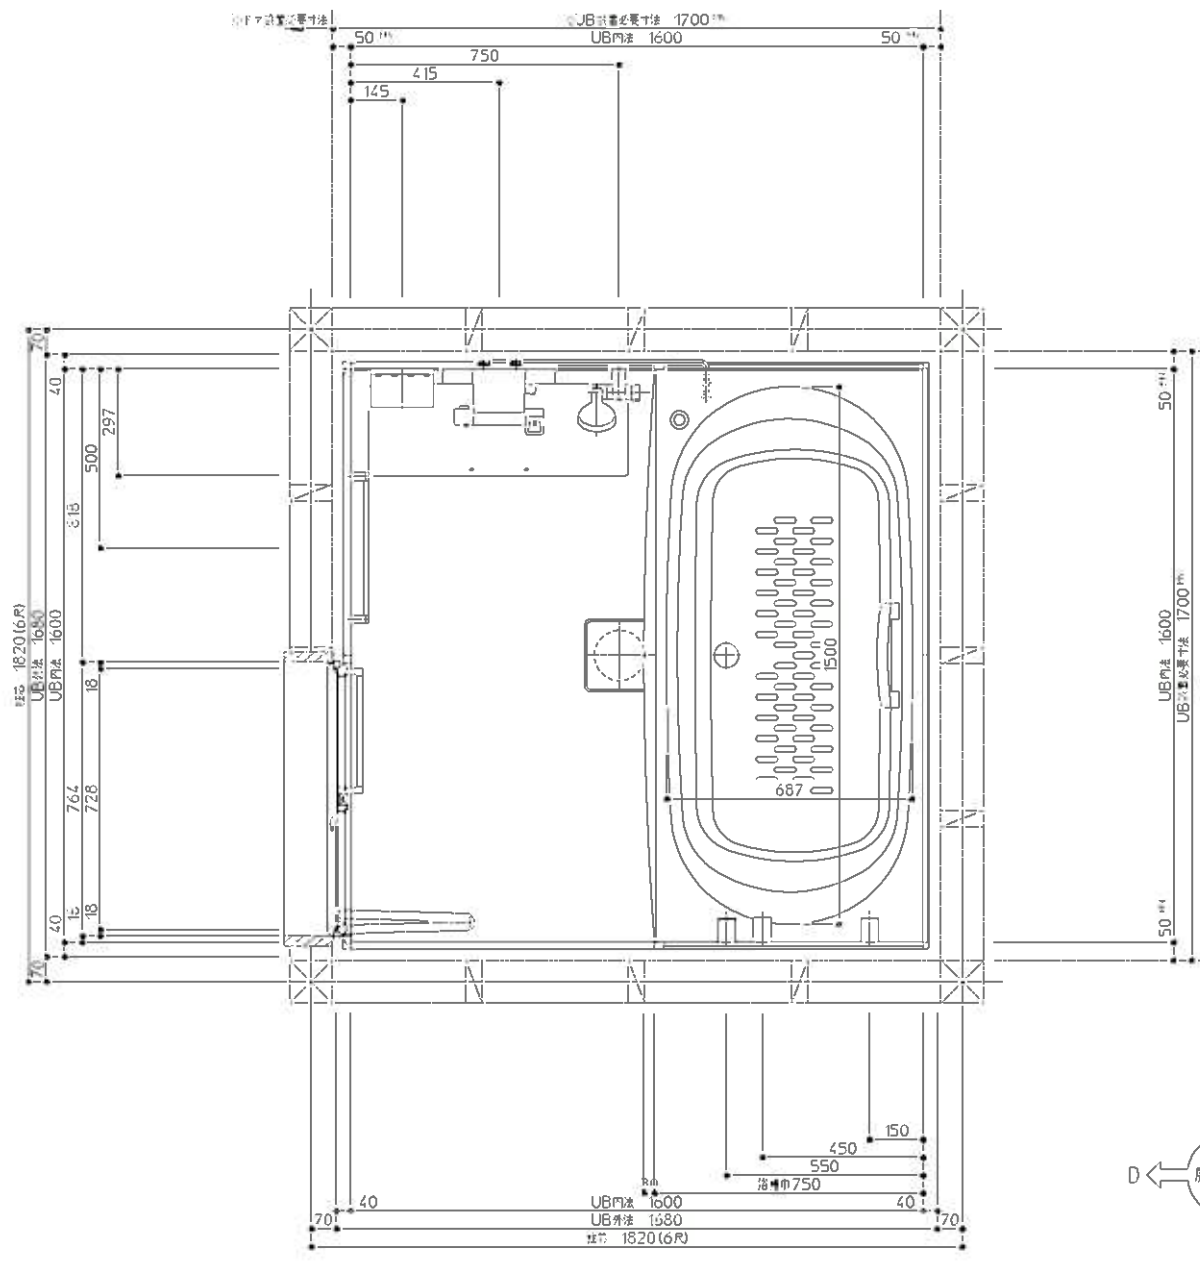

商品(図面)は、點檢の事情により、予告なく改定、仕様変更などを行う場合があります。

TOTO	変更記録	備考	工事名	図面	縮尺	発行番号	工事番号
	△		ご提案番号: YU5FD67-02	種目		X89133	図面番号
	△			名称	年月日	営業担当	
	△				17.11.17		I-0101
	△			一般図			

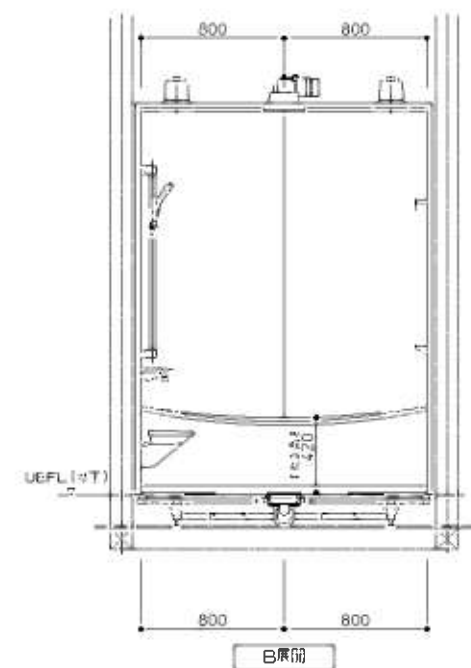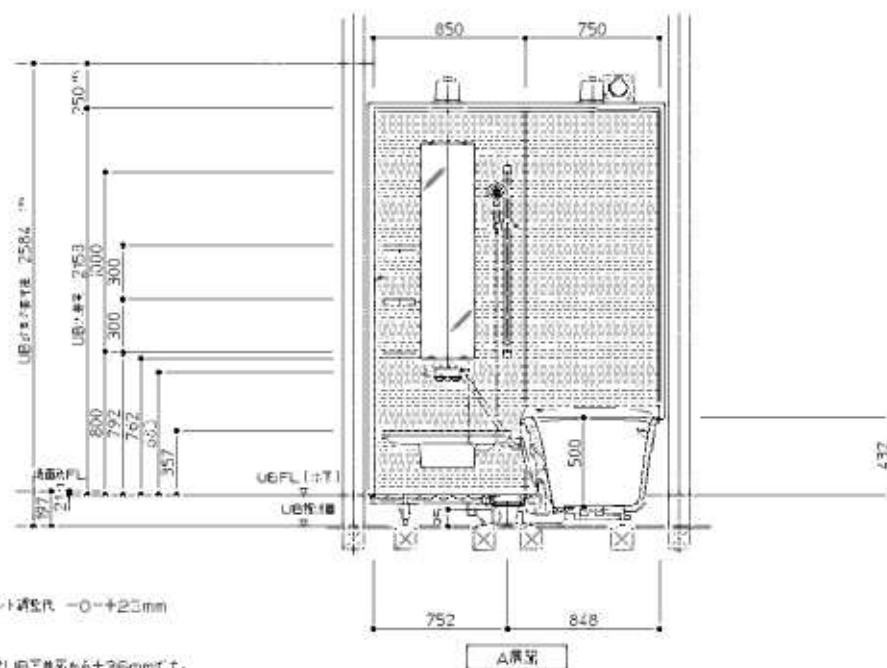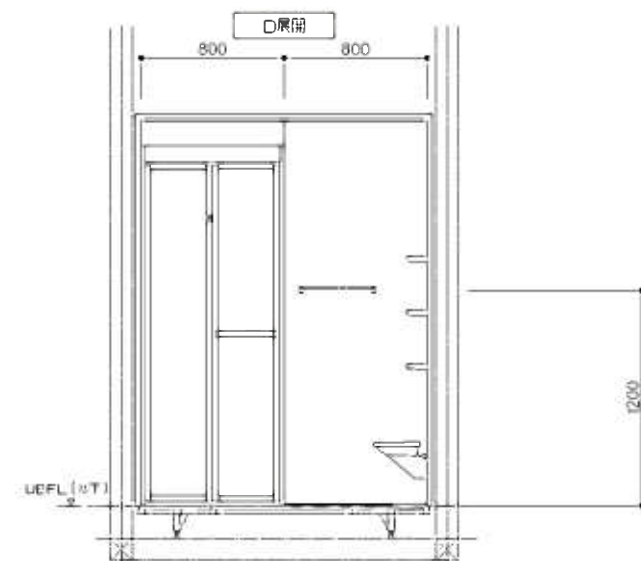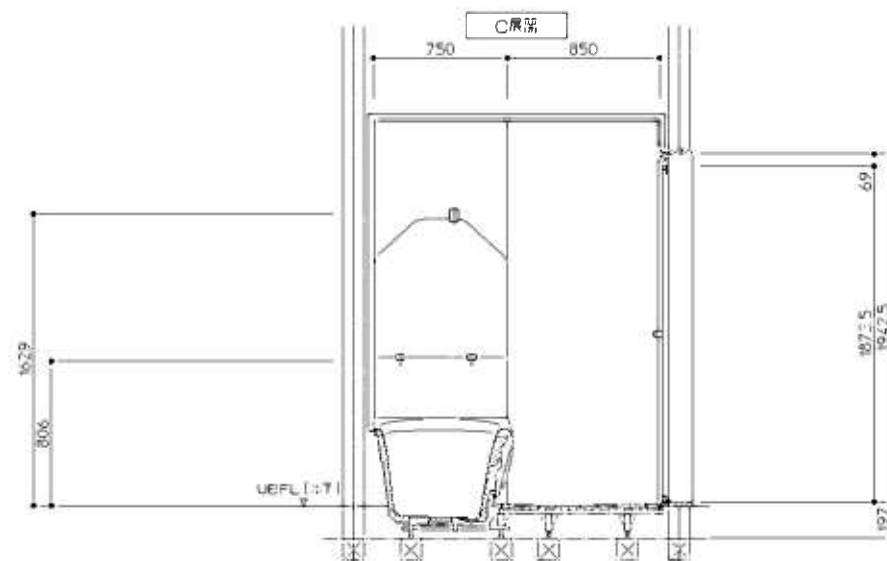

※床天挿入部調整代 -0-+23mm

※天挿入部UEFL調整代+36mm以下

TOTO

※天挿入部調整代
+36mm以下

※天挿入部調整代

※天挿入部調整代 YU5FD67-02

※天挿入部調整代

※天挿入部調整代

※天挿入部調整代 HSY1616USX2DF

※天挿入部調整代

※天挿入部調整代

※天挿入部調整代

※天挿入部調整代

※天挿入部調整代

※天挿入部調整代

※天挿入部調整代

※天挿入部調整代

※天挿入部調整代

※天挿入部調整代

※天挿入部調整代


※天挿入部調整代

※天挿入部調整代

<< 設計にあたって >>

⑧ サザナ 床下空間について < クレイドル浴槽 >


浴槽側短辺




洗い場側短辺



背側長辺







水栓側長辺



■ 干渉しません
 ※図はRタイプ
 Lタイプは本図の逆勝手


※印寸法は、
 引戸の場合 + 8mm
 表示寸法より高くなります。

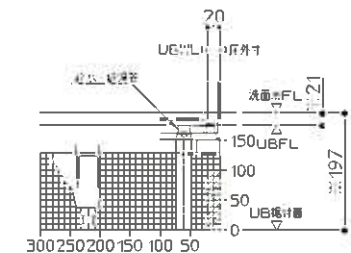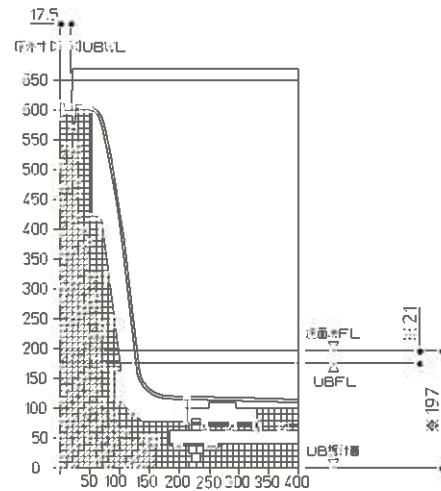

⑨ 2重トラップ禁止のお願い

システムバスには、排水管からの臭気や害虫などの侵入を防ぐため、トラップが設置されています。
 設備配管でトラップを設けると2重トラップとなり、「浴槽や洗い場の水が流れにくい。」
 「浴槽の水を排水するとゴボゴボと音がする。」
 「浴槽の水を排水すると排水が洗い場へ逆流する。」等の不具合が発生します。
 下記、2重トラップとならないよう配慮をお願いします。

〈2重トラップの例〉

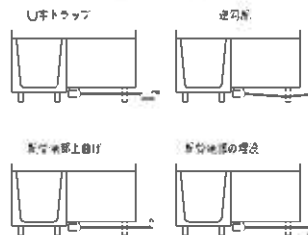

⑩ 階上設置について

2階以上に設置する場合は、床束持位置の下に□50以上の根太を入れて下さい。

TOTO

変更記録

△	+	+
△	+	+
△	+	+
△	+	+
△	+	+

図号

ご提案番号：YU5FD57-02

工事名

イズ本社様

名称

ご確認事項
サザナ 1620/1618/1616/1717
[フラット型 H197]

図面

種別

縮尺

年月日

17.11.17

発行番号

X89133

営業担当

工事番号


図面番号

S-0001

設置に関するご確認事項：T/N/Sタイプ（洗い場側壁付け水栓（1水栓）防水パンなしの場合）

サイズ寸法表

※給水・給湯・追焚配管 浴槽裏接続の場合

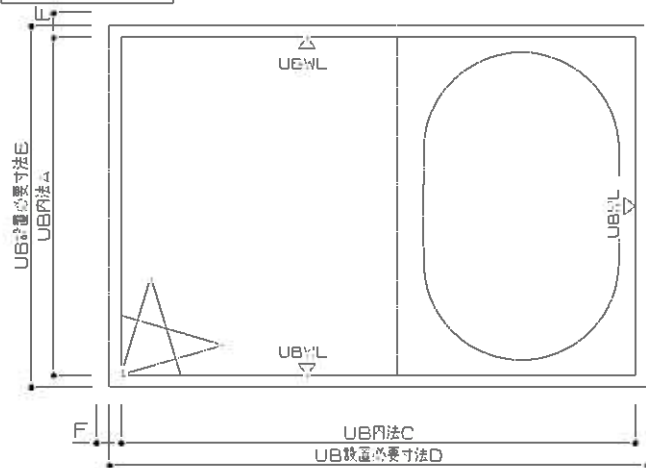

サイズ	排水構造	短辺方向			長辺方向		
		内 法	E 設置必要寸法	E 配管突出寸法	C 法	D 設置必要寸法	F 配管突出寸法
1624	スリム構造	1600	1650	23	2400	2450	
1620		1600	1650	23	2000	2050	
1717		1650	1700	23	1650	1700	
1616		1600	1650	23	1600	1650	
1317		1300	1350	23	1650	1700	
1216		1200	1245	23	1600	1650	
1818		1750	1800	23	1800	1850	
1618		1600	1650	23	1800	1850	
1220	スリム以外	1200	1245	23	2000	2050	
1624		1600	1700	23	2400	2500	
1620		1600	1700	23	2000	2100	
1616		1600	1700	23	1600	1700	

※給水・給湯・追焚配管を壁裏接続する場合は、一般図にてUE外法をご確認ください。

注意：RC工法の場合、UE外法から周囲5mm以上のクリアランスを確保してください。


壁裏配管経路図

給水・給湯管は、基本仕様で壁裏配管となります。その場合、以下にご確認ください。

- 注意 壁裏配管と単品パーツの干渉がないように事前にご確認ください。
単品パーツ（セレクト記号ではなく単品品番先注のもの）は、現場加工となります。
そのため、単品パーツの筒径が壁裏配管と干渉しないように十分注意してください。
- 注意 壁裏配管と建築躯体の干渉がないように事前にご確認ください。
給水・給湯管は、建築躯体との納まりはUBWLから23mm張り出します。
ただし、1818サイズは壁裏配管がUBWLより張り出しません。

洗い場側壁付け水栓（1水栓）の場合

配管経路図は配管外寸を示していますが、CHの加工芯を示すものではありません。（配管中心+約15mm）

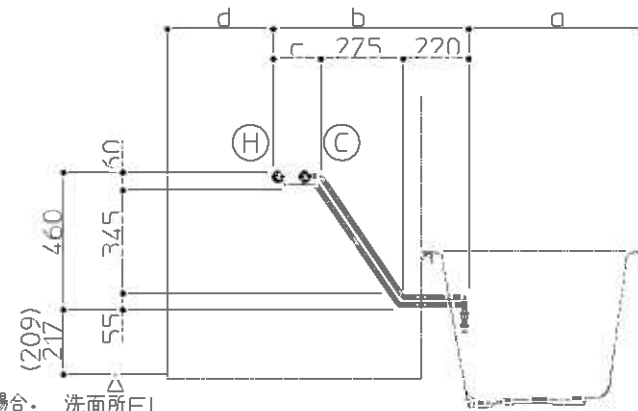

※()寸法は引戸の場合。洗面所FL

サイズ	浴槽	a寸法	b寸法	c寸法	d寸法
1624	スーパーワイド	990	845	350	565
1620	全形	590	845	350	565
1717	全形	590	670	175	390
1616	全形	590	655	130	355
1317	ラウンド	565	670	175	415
	ラウンド以外	590	670	175	390
1216	ラウンド	555	655	130	390
	ラウンド以外	590	655	130	355
1818	ワイド	590	765	270	445
	ワイド以外	590	745	250	465
1618	ワイド	590	765	270	445
	ワイド以外	590	745	250	465
1220	ラウンド	565	845	350	590
	ラウンド以外	590	845	350	565

TOTO

変更記録
△ * *
△ * *
△ * *
△ * *
△ * *

備考

ご提案番号：YU5FDS7-02

工事名

イズ本社様

名称

設置に関するご確認事項
サザナシリーズ T/N/Sタイプ（1水栓仕様）

図面

図面番号

図尺

年月日

17.11.17

発行番号

X89133

営業担当

工事番号

図面番号

S-0002

サザナ給水・給湯・追焚管接続詳細図

(オプションの給水・給湯配管を使用しない場合)

< 設備業者様へ >

給排水管の接続をスムーズにするためシステムバス組立て前に下記事前準備をお願いします。


- ① 給水・給湯管(各1ヶ所)を所定の位置に立ち上げておいて下さい。
※壁付バス水栓を選択した場合、壁付バス水栓用壁裏配管がセットされており、設備側の給水・給湯管の接続位置は、選択していない場合同様に床点検口付近(浴槽裏接続)となります。
- ② 追焚付給湯器が設置される場合は追焚配管を所定の位置に立ち上げておいて下さい。
- ③ システムバス組立て後、設備配管と接続してください。

< 配管凍結について元請け店様へのお願い >

※冬季外気温が0℃以下になりますと、給水・給湯管(UB配管・設備配管ともに)の水が凍結し破損することがあります。破損しますと水漏れにより多大な被害を引き起こしますので、必ず地域に応じた保温工事を行ってください。


給水・給湯・追焚管の接続について

[] 寸法は1615サイズ
△ 寸法は1717サイズ
() 寸法は1620サイズの場合
※寸法は現場基準状況により変動します。
ご注意ください。

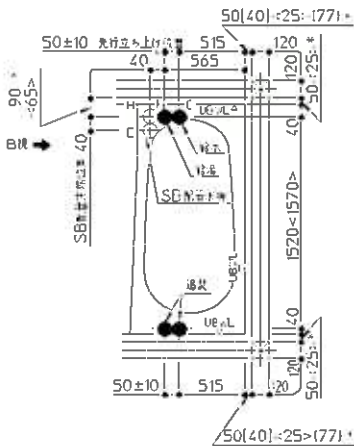

給水・給湯管は、基本仕様が壁裏配管となります。
壁裏配管がUBFLから張り出します。
壁裏配管と建築壁納まりについては、別紙「設置に関する確認事項」でご確認ください。

SE配管系端: PU1/2 (給排水取付カ) 設備側配管接続口: Rp1/2 (管用平行ナ) または Rc1/2 (管用テーパナ)

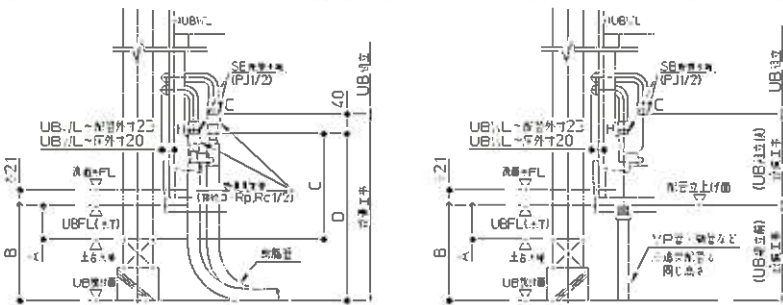

[B矢視] 直接配管接続の場合


[B矢視] 先行配管立上げの場合

寸法: (mm)	台裏側		SE配管系標準		先行立上げ配管系	
	A	B	C	D	給水	給湯
2X4	27~62	-	191~226	-	C+40	-
汎用規格	1615サイズ	-	192~227	-	-	-
	1717サイズ	77~112	241~276	-	-	-
フラットH	H=550	529	693	-	-	-
	H=450	429	593	-	-	-
	H=350	329	493	-	-	-
	注1) H=197	256	420	-	-	-
	注2) H=197	206	370	-	-	-
	H=197	176	340	-	-	-

注1) 台裏側基準 (+30mm) UPセレクトを適用時
注2) 台裏側基準 (+30mm) UPセレクトを適用時

フラット床(H197)の場合の給水・給湯管の接続について

フラット床(H197)の場合、浴槽排水管、排水トラップとUB据付面の間に、給水・給湯管を通すことはできません。よって、下図の斜線部に配管を通すことは避けてください。

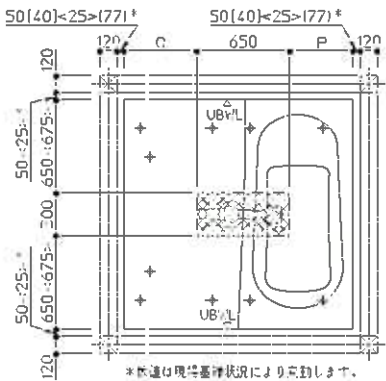

※配管通し不可範囲
※床下埋設ボルト

[] 寸法は1618サイズ
△ 寸法は1717サイズ
() 寸法は1620サイズの場合

サイズ	P	O
1620	443	908
1717	440	560
1616	440	510
1618	440	710

TOTO

変更記録
△
△
△
△
△

図号

ご提案番号: YU5FDS7-02

工事

イズ本社様

名称

サザナ 1620/1717/1616/1618 L用子
給水・給湯・追焚管接続詳細図

図面

単位

発行

発行

年月日

17.11.17

営業担当

図面番号

S-0003

サザナ雑排水管接続部詳細図


＜設備業者様へ＞

排水管の接続をスムーズにするためシステムバス組立て前に下記事前準備をお願いします。

① 雑排水管（VU/VP50）を所定の位置に立ち上げておいて下さい。（施工設備工事）

＜システムバス床下接続（立ち上げ）の場合＞


雑排水管を所定の位置に立ち上げて下さい。（施工設備工事）

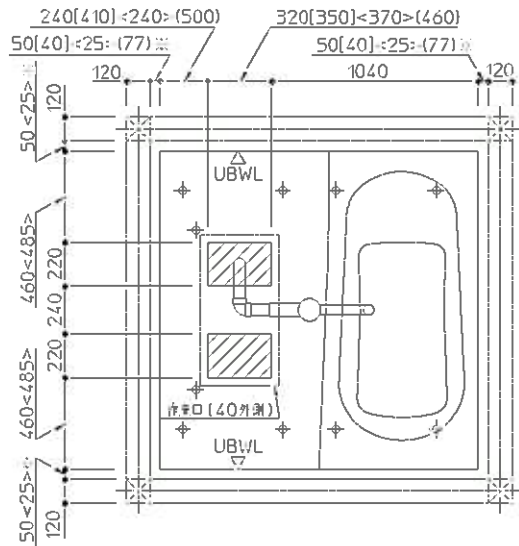

配管立ち上げ範囲 ① 圧入保持ボルト [] 寸法は161ミサイズ
 <>寸法は1717サイズ
 () 寸法は1620サイズの場合
 ※数値は現場基礎状況により変わります。
 ご注意ください。

＜床下接続（ころがし）洗面所側接続の場合＞


雑排水管経路確保のため布基礎に開口を設けて下さい。雑排水管を作業口の開口範囲内で設置してください。（施工設備工事）

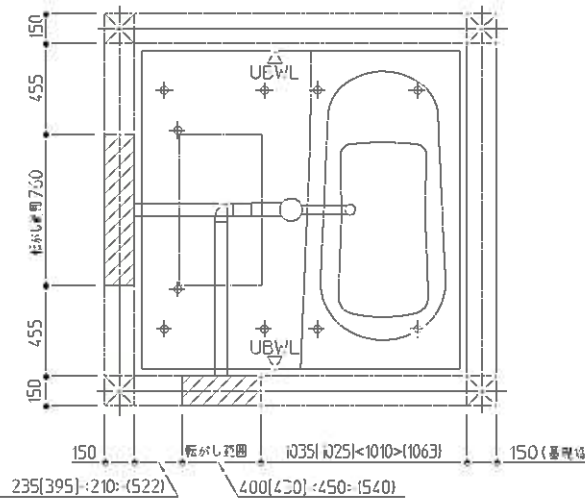

① 圧入保持ボルト [] 寸法は161ミサイズ
 <>寸法は1717サイズ
 () 寸法は1620サイズの場合

＜排水管接続位置＞

注意 トラップ直後の第一接続部を下記要領にしたがって行って下さい。接続し作業口の開口範囲内で行ってください。メンテナンスのため布基礎に開口を設けてください。

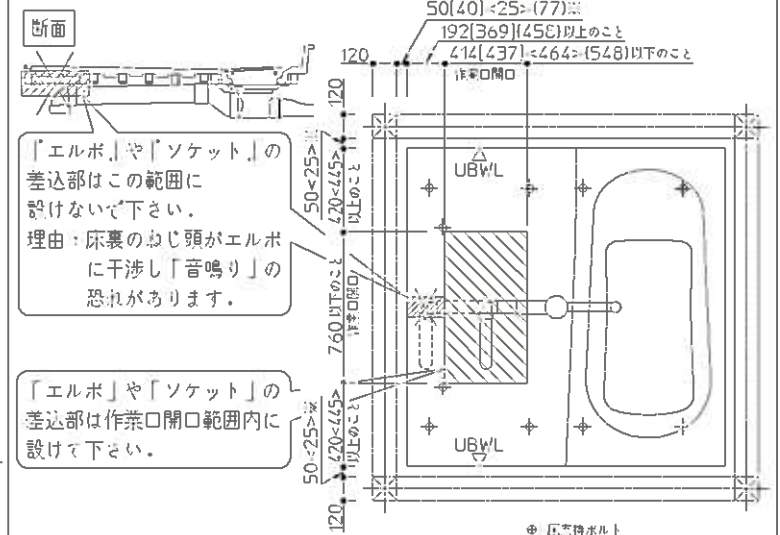

「エルボ」や「ソケット」の差込部はこの範囲に設けないで下さい。
 理由：床裏のおじ頭がエルボに干渉し「音鳴り」の恐れがあります。

「エルボ」や「ソケット」の差込部は作業口開口範囲内に設けて下さい。


① 圧入保持ボルト [] 寸法は161ミサイズ
 <>寸法は1717サイズ
 () 寸法は1620サイズの場合
 ※数値は現場基礎状況により変わります。
 ご注意ください。

＜共通項目＞

寸法：(mm)	トラップ排水管 接続口中心高さ	トラップ下寸法 注1)
2X4	±0天端 -73	-
汎用吊架台	±0天端 -74	-
	±0天端 -25	-
フラット床	UE掘削面+44	UE掘削面+36
H=150	UE掘削面+348	UE掘削面+26
H=350	UE掘削面+248	UE掘削面+168
H=197	UE掘削面+95	UE掘削面+15

注1) はトラップ設置計有りの場合6mm低くなります。
 ※上記寸法は標準設置高の場合


寸法：(mm)	雑排水管立ち上げ高さ
2X4	±0天端 -100
汎用吊架台	±0天端 -100
	±0天端 -50
フラット床	UE掘削面+300
H=550	UE掘削面+200
H=450	UE掘削面+100
H=350	UE掘削面+100
H=197	UE掘削面+100

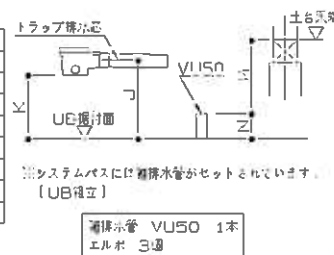

※システムバスには雑排水管がセットされています。
 (UB側立)

雑排水管 VU50 1本
 エルボ 3個

＜排水管支持の場合＞

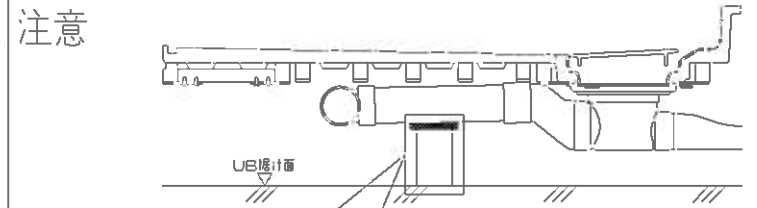

排水管（VP/VU）を切断したもので支持をする場合は、
 排水管との間に「擦れ音のしない緩衝材」を挟んで下さい。
 理由：排水管同士が直接接触すると擦れて「音鳴り」の恐れがあります。

TOTO

変更記録	
△	
△	
△	
△	
△	

図号	
ご提案番号：YU5FD57-02	

工事名	イズ本社様
名称	サザナ1616/1618/1717/1620(1717位置C/D) 雑排水管接続部詳細図

図面	縮尺	発行番号	工事番号
※		X89133	図面番号

年月日	17.11.17	営業担当	S-0004
-----	----------	------	--------

窓開口について（サザナ1620/1717/1616/1317/1216/1618/1220）


システムバスに窓を取付ける場合、次の点にご注意下さい。

1. 木造建築用として、窓、窓枠をご用意しております。（システムバスのカタログをご参照下さい。）
2. 窓取付けに伴う窓枠工事等の木工事及び窓を別途手配された場合の窓取付けは別途工事となります。
また、窓と建築外壁との防水処理は別途工事となります。
3. 窓開口は、壁パネル構造上、下記のクリアランスを確保する必要があります。
また、窓枠と壁パネルはねじ固定してください。
4. 下記は基本仕様の場合の開口範囲です。ランドリーパイプ・浴室テレビ・給湯リモコン・インテリアバー・照明など、オプションによって位置が変更になる場合は、以下に示す開口範囲と異なります。ご注意ください。


カウンター側窓開口範囲

※浴槽リム面から135mm以上離して開口して下さい。
※〔 〕寸法は壁H2000の場合
※カタログ掲載しているフリーサイズ窓枠に関しては、〔 〕内寸法でも可能です。

＜天井付照明仕様＞
＜壁付1灯照明仕様＞

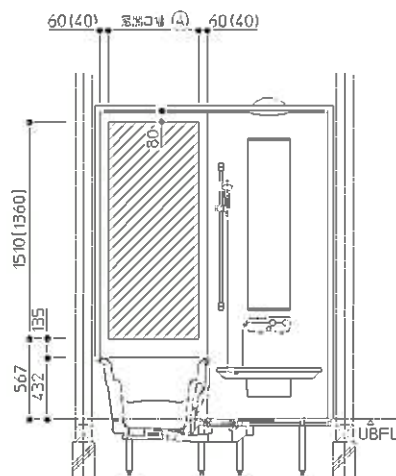

＜壁付2灯照明仕様＞

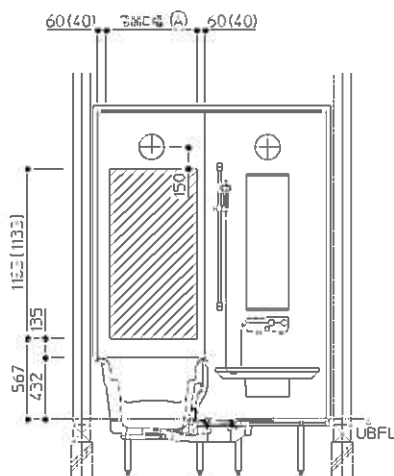

①寸法	
1317/1216 /1220タイプ	1620/1717/ 1616/1618タイプ
ラウンド浴槽	580(620)
ラウンド浴槽以外	630(670)




器具～開口範囲までの寸法

※ 本図は右勝手。左勝手は本図の逆勝手。

浴槽横側窓開口範囲


※カタログ掲載しているフリーサイズ窓枠に関しては、〔 〕内寸法でも可能です。
※左右の40mmは「全巾開口用フリーサイズ窓枠」をご使用の場合、
壁端部は残しません(0mm)。
※スライドチェアを取付けず際には、〔 〕内寸法を確保して下さい。
※窓開口がパネル2枚にかかる場合は、点線部を含む開口範囲となります。

＜インテリアバー無しの場合＞

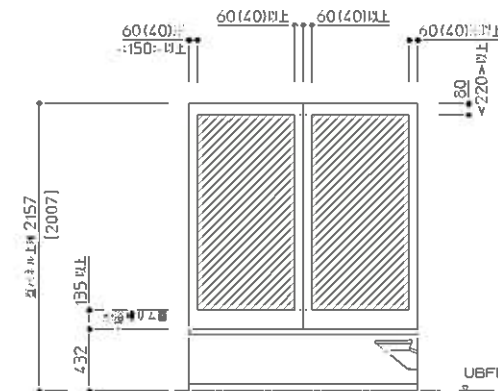

※〔 〕寸法は壁H2000の場合

＜インテリアバー付きの場合＞

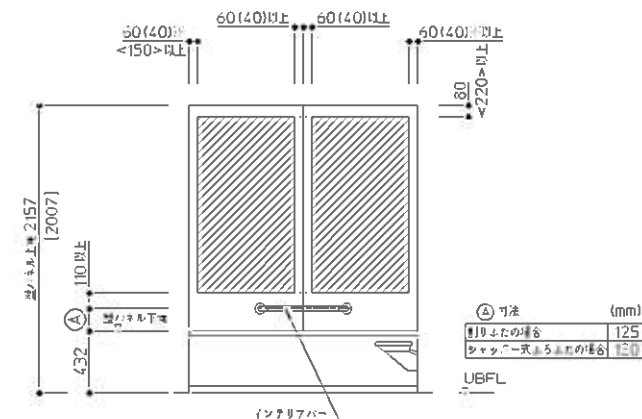

※〔 〕寸法は壁H2000の場合

TOTO

変更記録	備考
△	
△	
△	
△	
△	

変更記録	備考
△	
△	
△	
△	
△	

変更記録	備考
△	
△	
△	
△	
△	

変更記録	備考
△	
△	
△	
△	
△	

変更記録	備考
△	
△	
△	
△	
△	

ご提案番号：YU5FD57-02

変更記録	備考
△	
△	
△	
△	
△	

変更記録	備考
△	
△	
△	
△	
△	

追焚オプションについて

追焚アダプターについて（断熱防水パンなしの場合）


<追焚アダプター取付位置>

追焚アダプター付のセレクト（YAUA1/C1/A2/C2/A3/C3）を選択した場合、追焚アダプター取付位置は、下表の位置となります。

※セレクト（YAAA7/C1）あるいは現場開口にて、追焚アダプター取り付けの場合、アダプター寸法（下図）にご注意ください。

浴槽形状	スーパーワイド浴槽 (1624用)	ラウンド浴槽 (1620/1717/1616/ 1818/1618用)	クレイドル浴槽 (1620/1717/1616/ 1818/1618用)	スクエア浴槽 (1620/1717/1616/ 1818/1618用)	ワイド浴槽 (1620/1818/ 1618用)	ラウンド浴槽 (1317用)/ クレイドル浴槽 (1317用)	ラウンド浴槽 (1216/1220用)/ クレイドル浴槽 (1216/1220用)
アダプター取付位置（脚側） ※詳細寸法は一般図を参照ください。							
アダプター ホース長さ	YAUA1選択時 （ゴムホース） L=1700mm	L=1600mm	L=1700mm	L=1700mm	L=1600mm	L=1600mm	L=1350mm
	YAUA2選択時 （ハイブリッドホース）	L=4.0m					
	YAUA3選択時 （ハイブリッドホース）	L=10.0m					
アダプター取付位置（側面） ※詳細寸法は一般図を参照ください。							
アダプター ホース長さ	YAUC1選択時 （ゴムホース） L=1100mm	L=900mm	L=1100mm	L=1100mm	L=1100mm	L=1100mm	L=1000mm
	YAUC2選択時 （ハイブリッドホース）	L=4.0m					
	YAUC3選択時 （ハイブリッドホース）	L=10.0m					

<追焚アダプター配管付図>

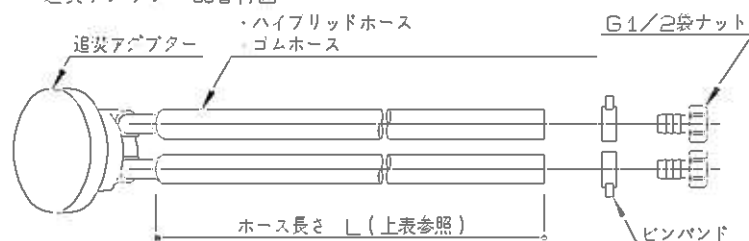

※ノコリユECO（YMAO1）選択時にはホースは3本となります。

※ノコリユECO（YMAO1）選択時にはアダプターとホース類は現場接続となります。

※ホース長さは現場でカット調整可能です。（UB組立区分外）

※ゴムホース（YAUA1/YAUC1）は屋外への取り出し不可です。

※ハイブリッドホース（YAUA2/3、YAUC2/3）の場合、直接地中埋設設置や
直接屋外使用（カバー類なし）は劣化の恐れがあるためお断りします。


他社アダプター取付可能寸法

浴槽名称	A寸法			
	断熱防水なし	断熱防水あり		
	側面	側面	側面	側面
ラウンド浴槽 (1317/1216/1220以外)	100	70	100	70
ラウンド浴槽 (1317/1216/1220用)	80	65	65	65
上記以外の浴槽	90	70	70	70

※追焚アダプターホース受けトレイセット（YJAO1）を
選択した場合のA寸法は、65mmとなります。

給湯機リモコン推奨位置

<浴槽正面側>



※浴槽正面側をお奨めいたします。
ただし他の器具（手すり、窓など）と干渉する場合は、
浴槽側面・浴槽背面側をご検討ください。

<浴槽側面側>



<浴槽背面側>



注）他の器具（手すり、窓など）と干渉する場合がありますので、十分確認した上で位置を決定下さい。

TOTO

変更記録
△
△
△
△
△
△

品番

ご提案番号：YU5FDS7-02

工事

イズ本社様

名称

追焚オプションについて（サザナ）

図面

年月日

17.11.17

発行番号

X89133

担当

営業担当

図面番号

S-0006

◆HG・HSタイプ：搬入経路について

廊下などを通して搬入する場合は下図の寸法が確保されているか確認して下さい。

将来の交換・入れ替え時の搬出経路にもなりますので、事前に検討のうえ商品選定をお願いします。

■ 浴 槽

ラウンド/クレイドル/スクエア/ワイド浴槽
※全サイズ共通

()内はワイド浴槽の場合

スーパーワイド浴槽

■ 断熱防水パン

()内は1624サイズの場合

サイズ	外形寸法(mm)
1624	1635×1085×525
1717	1685×685×525
1620/1616/1818/1618	1635×685×525
1317	1335×685×525
1216/1220	1235×685×525

■ 壁パネル(H2300)

搬入通路高さが2400mm以上必要です。
()内は搬入通路高さが2400mmに満たない場合

タイプ	サイズ	外形寸法(mm)
ラウンド浴槽	1717	1685×820×545
	1620/1616/1818/1618	1635×820×545
	1317	1335×820×545
	1216/1220	1235×820×545
クレイドル浴槽	1717	1685×800×605
	1620/1616/1818/1618	1635×800×600
	1317	1335×795×595
	1216/1220	1235×795×535
スクエア浴槽	1717	1685×770×545
	1620/1616/1818/1618	1635×770×545
ワイド浴槽	1620/1818/1618	1635×930×545
スーパーワイド浴槽	1624	1635×1330×540

TOTO

変更記録
△ * *
△ * *
△ * *
△ * *
△ * *

備考

ご提案番号：YU5FD57-02

工事名

イズ本社様

名称

搬入経路について (HG・HSタイプ)

図面

種別

縮尺

年月日

17.11.17

発行番号

X89133

営業担当

工事番号

図面番号

S-0007

・	担当者	業者名2	発注内容	発注日付	発注金額	承認日付	請求金額	支払日	支
工事	1 吉田(亮)	岡田タイル	タイル工事		¥28,000		¥0		
工事	1 吉田(亮)	千屋板金工業	屋根工事		¥20,000		¥20,000	2017/02/	
工事	1 吉田(亮)	ベルク	材料		¥132,192		¥132,192		
工事	1 吉田(亮)	アドヴァン	タイル一式		¥86,661		¥0		
社	社 名越	はうす工房	1Fエントランス・2F会議室	2017/05/06	¥30,000		¥30,000	2017/06/	
展示	SI 竹中	平田タイル	アメージュZフチレス その他	2017/09/21	¥37,831	2017/10/21	¥37,831	2017/11/	
展示	SI 竹中	長堀	タモ材	2017/10/02	¥6,480	2017/10/03	¥6,480	2017/11/	
展示	SI 竹中	平田タイル	LIXILトイレ部材	2017/10/19	¥10,377	2017/11/20	¥10,377	2017/12/	
展示	SI 竹中	平田タイル	アメージュZ(便器のみ)	2017/09/21	¥9,798	2017/10/21	¥9,798	2017/11/	
風呂	SI 竹中	渡辺パイプ	TOTOサザナ	2017/11/21	¥264,298		¥0	2018/01/	
ハッタ	SI 竹中	岸本建材工業	シャッター取替	2018/01/05	¥54,000	2018/01/06	¥54,000	2018/02/	
					¥0		¥0		